


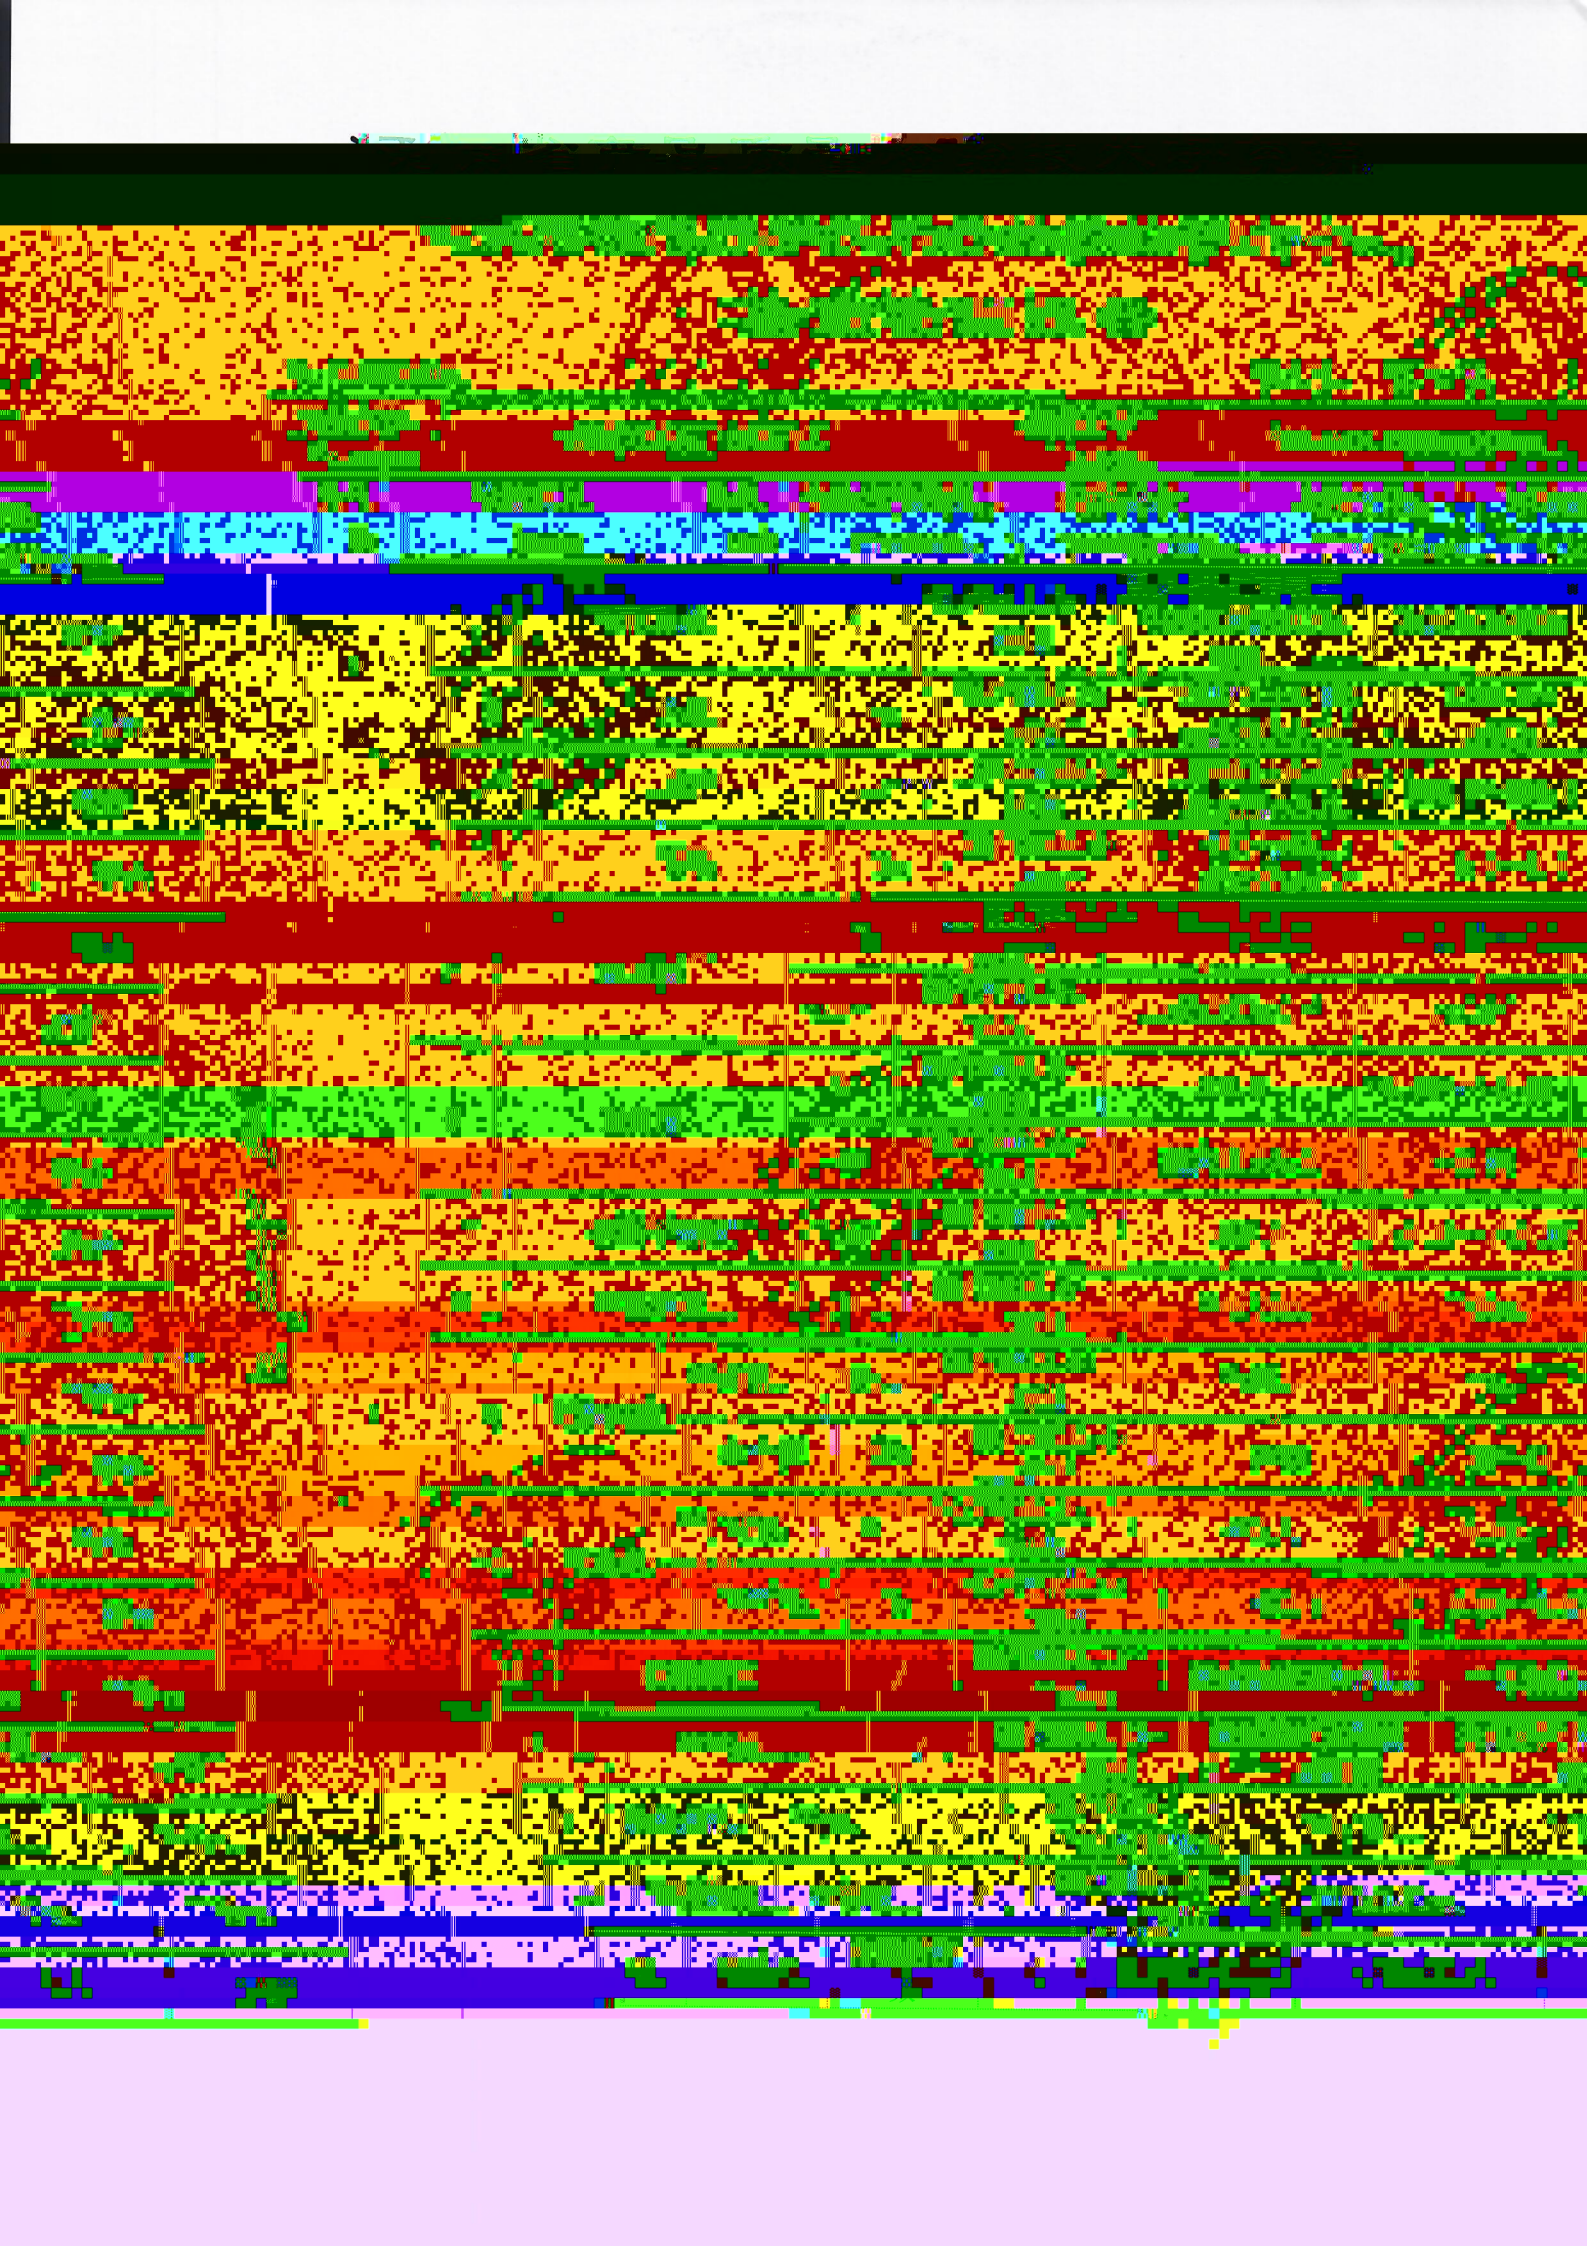

河南省产品质量检验技术研究院

[illegible]

017896


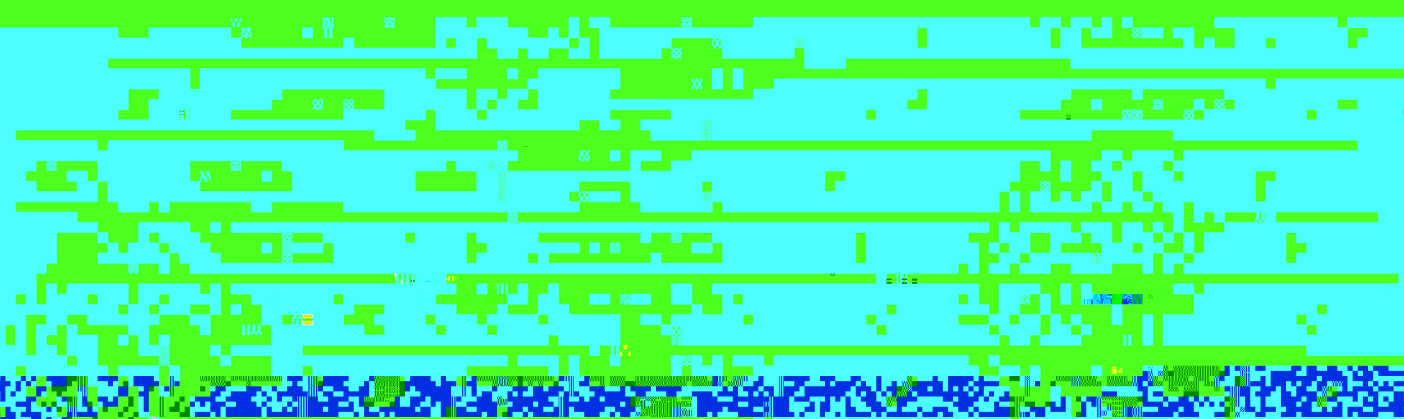


Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration of the strains was adjusted to 10⁸ cells/ml. The cell suspension was then diluted to 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, and 10¹⁰ cells/ml. The cell suspension was then inoculated into the plant tissue. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per plant. The data are the mean of three independent experiments.

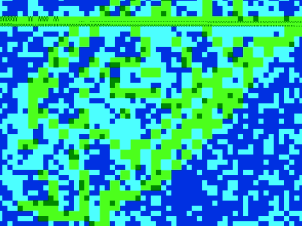

送 交 市 政

1. 报告首次检测时，检验检测专用章和检测单位公章、图章、骑缝章必须盖在报告上。

2. 报告及印件不重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。

3. 除委托抽样检测外，本检测机构不对委托方提供检测数据的有效性负责。所有检测数据

均须由检测人员签字，并由检测单位负责人审核签字后方可生效。

4. 检测报告应一式两份，一份交检测单位，一份交委托方。检测报告应妥善保管，不得随意丢弃。

5. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

6. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

7. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

8. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

9. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

10. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

11. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

12. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

13. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

14. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

15. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

16. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

17. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

18. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

19. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

20. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

21. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

22. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

23. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

24. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

25. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

26. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

27. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

28. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

29. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

30. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

31. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

32. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

33. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

34. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

35. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

36. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

37. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

38. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

39. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

40. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

41. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

42. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

43. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

44. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

45. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

46. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

47. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

48. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

49. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。

50. 检测报告应加盖检测单位公章，并由检测单位负责人签字后方可生效。